



Sterowanie centralne i indywidualne

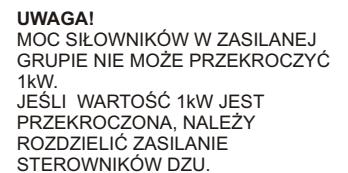

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DZU

Sterowanie grupowe z podziałem na podgrupy przy pomocy D2

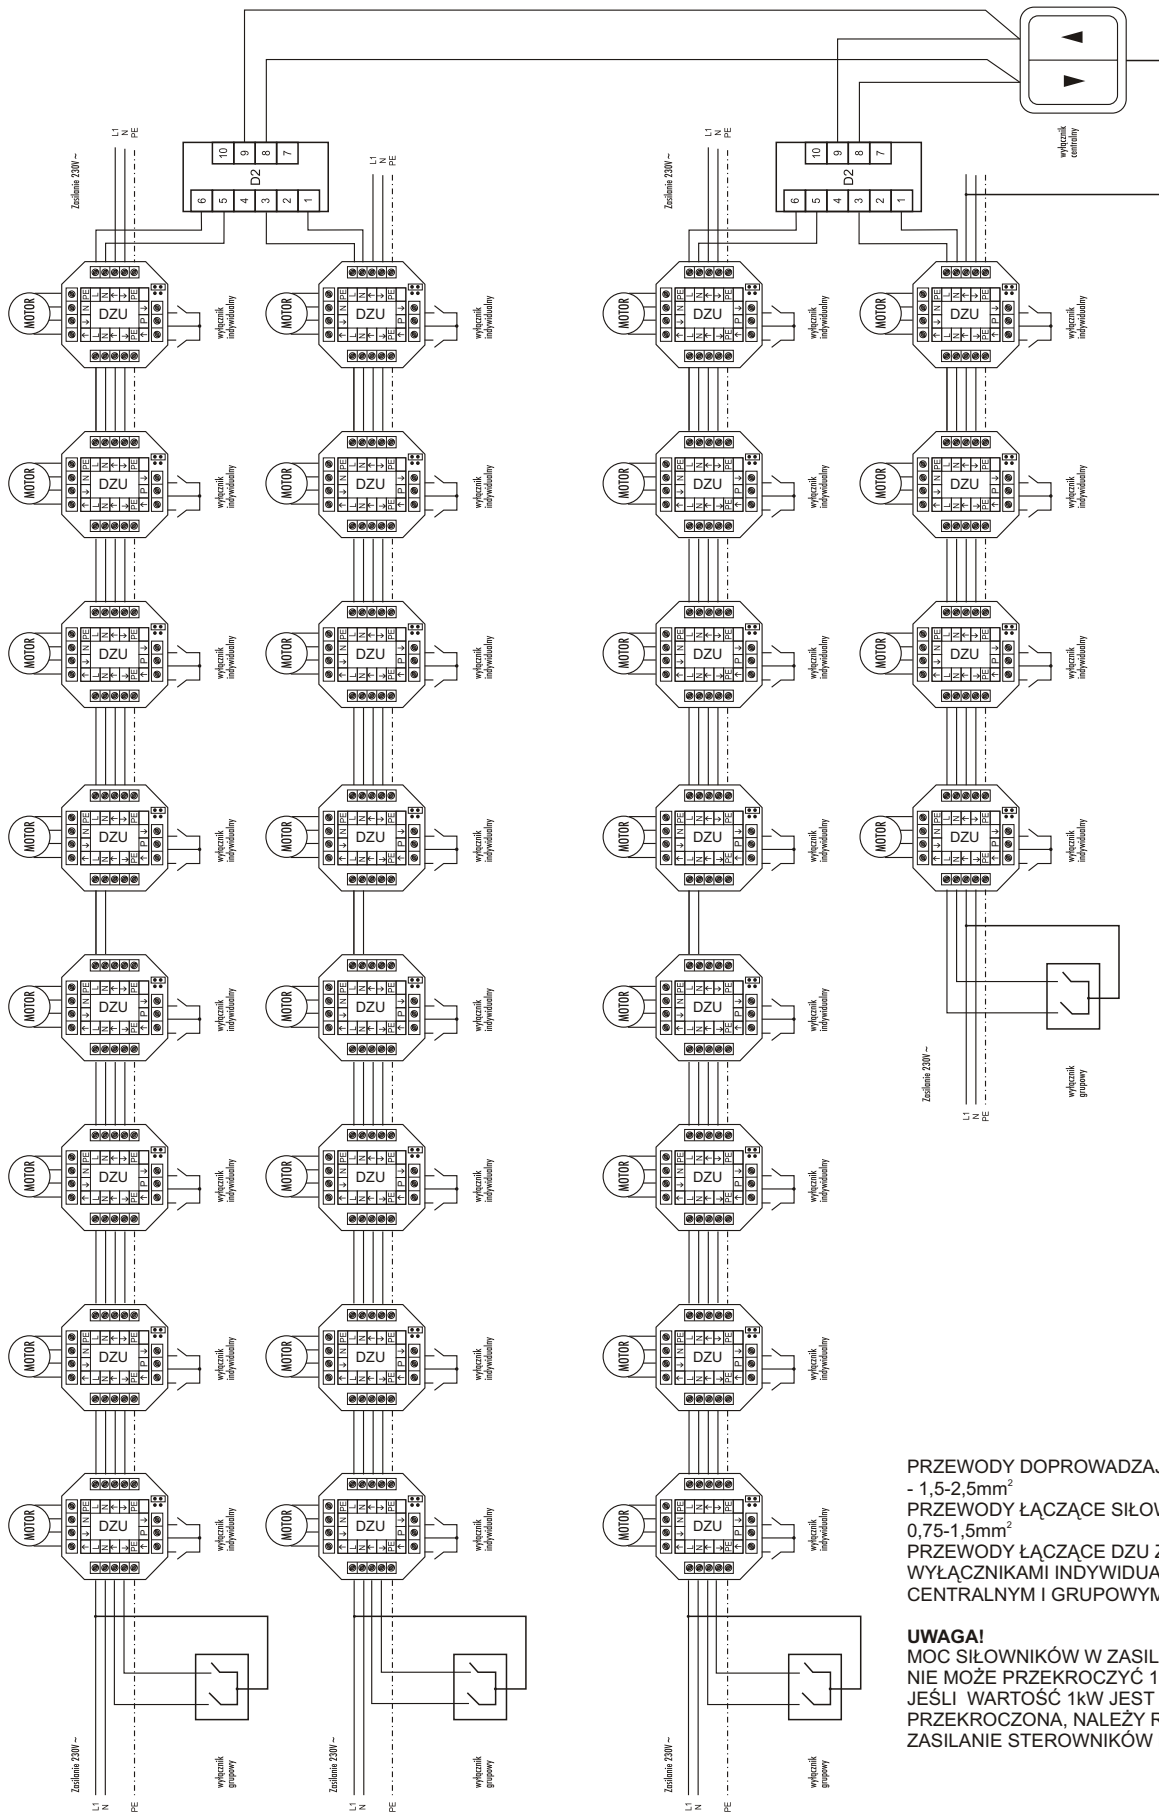

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE ZASILANIE
- 1,5-2,5mm²
PRZEWODY ŁĄCZĄCE SIŁOWNIK Z DZU -
0,75-1,5mm²
PRZEWODY ŁĄCZĄCE DZU Z
WYŁĄCZNIKAMI INDYWIDUALNYMI,
CENTRALNYM I GRUPOWYMI - 0,75-1,5mm²

UWAGA!
MOC SIŁOWNIKÓW W ZASILANEJ GRUPIE
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1kW.
JEŚLI WARTOŚĆ 1kW JEST
PRZEKROCZONA, NALEŻY ROZDZIELIĆ
ZASILANIE STEROWNIKÓW DZU.